
Veuillez indiquer schématiquement l'emplacement des raccords.


NUMÉRO DE L'OFFRE : _____

DATE DE L'OFFRE : _____

DEMANDE DE : _____

COMMISSION : _____

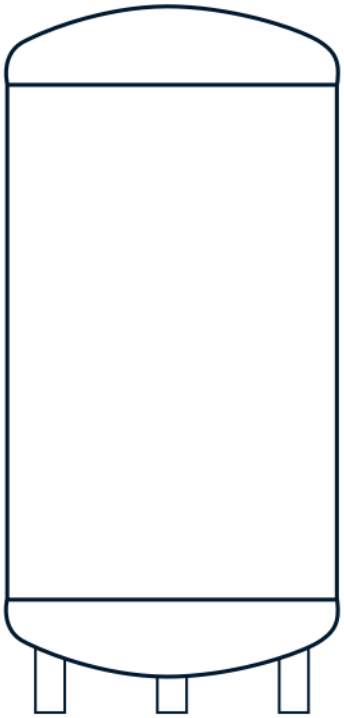

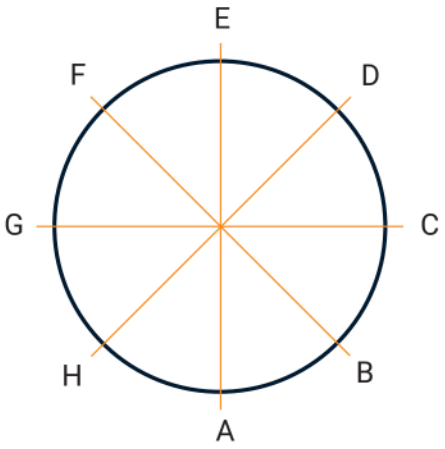

MÉMOIRE

Chaud

Froid

Chaud / Froid

eau potable

QUANTITÉ : _____ pièces

PRESSION DE SERVICE : _____ bar

Volume : _____ **litres**

DIAMÈTRE : _____ mm (sans isolation)

DIAMÈTRE : _____ mm (avec isolation)

HAUTEUR TOTALE : _____ mm (avec isolation)

DIMENSION MAX. DE BASCULEMENT : _____ mm

VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANTE :

isolation mm

EXIGENCES (ISO) :
(BAFA, ENEV, etc.)
_____

REVÊTEMENT ANTI-FROID :

AGI Q151

Phosphate de zinc

Le phosphate de zinc et le revêtement AGI sont équivalents ; l'AGI est toutefois appliqué sur un réservoir sablé.

MATÉRIAU :

Acier brut (apprêt antirouille)

Acier galvanisé à chaud (convient uniquement à l'eau froide « »)

Acier inoxydable 1.4301

Acier inoxydable 1.4571

Indiquez les dimensions si vous les connaissez. Nous compléterons les champs vides de manière pertinente.

POSITION 1 : Bride DN

POSITION 2 : Bride DN

POSITION 3 : Bride DN
Bride DN

POSITION 4 : Bride DN
Bride DN

POSITION 5 :

POSITION 6 :

Manchon : _____ Axe : _____ Longueur : _____ **Référence :** _____ Pièce : _____

Manchon : _____ Axe : _____ Longueur : _____ **Référence :** _____ Pièce : _____

Manchon : _____ Axe : _____ Longueur : _____ **PN :** _____ Pièce : _____

Manchon : _____ Axe : _____ Longueur : _____ **PN :** _____ Pièce : _____

Manchon : _____ Axe : _____ Longueur : _____ **Référence :** _____ Pièce : _____

Manchon : _____ Axe : _____ Longueur : _____ **Référence :** _____ Pièce : _____

Purge : _____ pouces *En option :* interne externe par tuyauterie

Vidange : _____ pouces *en option :* latéral tubé

Thermomètre / Réel : _____ pièce

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Mentions légales

Directeur général : Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
N° d'identification fiscale : DE219264686

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement continu.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression ou d'inexactitudes.

ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS INTÉGRÉS

CHAUFFAGE À BRIDE :

Réchauffeur à bride avec joint, 400 V, matériau Incoloy 825, isolé, max. 75 °C

TYPE		BRIDE	LONGUEUR MM	PUISSANCE
☐	Chauffage à bride	180 - 8	380	3/4/6 kW
☐	Chauffage à bride	180 - 8	420	4 / 5 / 8 kW
☐	Chauffage à bride	180 - 8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐	Réchauffeur à bride	180 - 8	530	12 kW
☐	Chauffage à bride	180 - 8	630	15 kW
☐	Chauffage à bride	290 - 12	530	9 kW
☐	Chauffage à bride	290 - 12	630	12 / 16 / 24 kW
☐	Chauffage à bride	290 - 12	630	25 / 30 / 45 kW

RÉCHAUFFEUR À VISSER :

Filetage de raccordement 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, matériau Incoloy 825, isolé, max. 75 °C. Utilisable avec de l'eau potable douce à moyennement dure jusqu'à 2,5 mol/m³ (14 °dH, niveau de dureté 2).

TYPE		LONGUEUR MM	PUISSANCE
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur	320*	2,0 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur	390*	3,0 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur	500**	4,5 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur de température	450**	6,0 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur	620**	6,0 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur de température	720**	7,5 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur	850**	9,0 kW
☐	Réchauffeur à visser 1 1/2" avec régulateur et limiteur	1 100**	12,0 kW

AUTRES ACCESSOIRES :

- ☐ Raccord pour tuyau ondulé du ballon tampon de 280 mm en V4A
- ☐ Conduit de retour pour ballon tampon
- ☐ Clapet isolant en EPP adapté jusqu'à 2" – autocollant
- ☐ Dispositif anti-vide 1" (DN25) – soupape de purge en laiton

☐ **AUTRES OPTIONS :**

Extensions supplémentaires :

_____

_____

_____

_____

_____

_____

COMPOSANTS :

TYPE		REMARQUES	TAILLE
☐	Trou d'homme avec couvercle aveugle	Disponible de DN 120 à DN 500	
☐	Bride à souder	Type : PN 6 à PN 40 Disponible de DN 32 à DN 500	
☐	Tôle perforée / cloison de séparation	Disponible pour toutes les tailles de réservoir	
☐	Batterie de chauffage	Disponibles de 0,2 m² à 25 m²	
☐	Dispositif de chargement par couches	Disponible de 5 m³/h à 80 m³/h	
☐	Dispositif de stratification de retour	De 5 m³/h à 80 m³/h	
☐	Tuyau ondulé en acier inoxydable	De 1 m² à 13,5 m²	
☐	Trémie	Disponible pour toutes les capacités de stockage	
☐	Tuyau coudé	Disponible pour toutes les capacités de stockage	
☐	Tuyau à buses	Tuyau à buses	
☐	Tuyau d'admission en onglet 3D	Disponible du DN 25 au DN 200	

Veuillez renvoyer les formulaires dûment remplis à :
offer@juratherm.com
Nous vous ferons alors parvenir notre devis.
(Il n'est pas possible d'émettre un devis à l'intention des particuliers ou des artisans)

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 (0) 921 / 151 344 - 0
info@juratherm.com

Mentions légales

Directeur général : Florian Friedel
HRB3552 Bayreuth
N° d'identification fiscale : DE219264686

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement continu.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs d'impression ou d'inexactitudes.